

## Evolución del cumplimiento de metas de gestión



### EMAPISCO

Localidades administradas: Pisco, San Andrés, Túpac Amaru

Resolución de aprobación de estructuras tarifarias, fórmulas tarifarias y metas de gestión: 065-2011-SUNASS-CD del 26/12/2011


Meta nivel EPS	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec*	Prog	Ejec
Incremento de conex. agua potable	Nº	133	876	193	1375	197	800	198	387	202	0	923	3438
Incremento de conex. alcantarillado	Nº	116	618	148	1274	151	723	155	319	159	0	729	2934
Incremento de nuevos medidores y reemplazados	Nº	60	62	4	1047	1435	297	2627	1397	2704	0	6830	2803
Incremento de medidores repuestos	Nº	6	218	23	100	1790	1658	1790	380	1790	0	5399	2356
Variación en agua no facturada	%	-	-	-	-	59.00	57.73	54	-	48	0	48.00	0.00
Continuidad	Horas/día	Localidad											
Presión Mínima Promedio	mca	Localidad											
Relación de trabajo	%	98.00	97.37	92.00	90.17	91.00	N.D.	80.00	-	72.00	0	72.00	0
Conexiones activas de agua potable	%	Localidad											
Actualización de catastro técnico agua potable y alcantarillado	%	-	-	10.00	11.09	30.00	27.86	60.00	32.98	100.00	0	100.00	0
Actualización de catastro comercial agua potable y alcantarillado	%	-	-	10.00	10.66	30.00	34.63	60.00	34.63	100.00	0	100.00	0
ICG	%	91.40		99.53		88.51		41.36		26.36			

\*Informe inicial

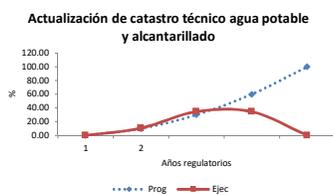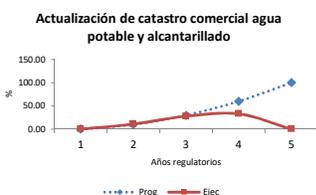



### Aplicación de incrementos tarifarios programados - Pisco

	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec								
Agua	8.20	-	8.00	-	-	-	4.20	3.72	-	-
Alcantarillado	5.00	-	7.00	-	-	-	2.80	2.48	-	-

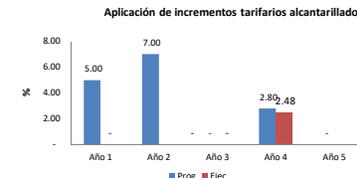



### Aplicación de incrementos tarifarios - San Andrés

	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec								
Agua	5.00	-	2.00	-	-	-	2.00	1.77	-	-
Alcantarillado	5.00	-	2.00	-	-	-	2.00	1.77	-	-

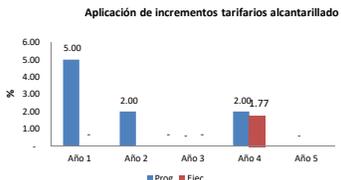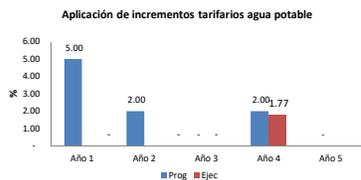

### Aplicación de incrementos tarifarios programados - Túpac Amaru


	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec								
Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

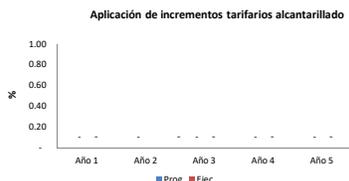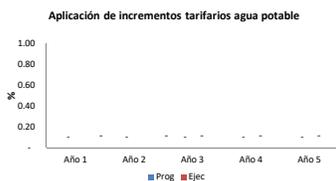

## LOCALIDAD PISCO

Meta nivel localidad	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec*	Prog	Ejec
Incremento de conex. agua potable	Nº	87	656	120	1256	122	746	123	285	125	0	577	2943
Incremento de conex. alcantarillado	Nº	77	384	94	1233	96	667	97	231	99	0	463	2515
Incremento de nuevos medidores	Nº	45	45	0	1028	1431	288	1589	670	1604	0	4669	2031
Incremento de medidores repuestos y reemplazados	Nº	0	218	0	83	1790	1656	1790	380	1790	0	5370	2337
Continuidad	Horas/día	20.00	20.10	20.00	20.00	21.00	21.39	21.00	21.95	22.00	0	22.00	0.00
Presión Mínima Promedio	mca	6.00	7.10	6.00	6.07	7.00	6.27	8.00	8.76	8.00	0	8.00	0.00
Conexiones activas de agua potable	%	75.00	73.00	78.00	78.66	81.00	84.10	84.00	83.00	84.00	0	84.00	0.00


\*Informe inicial

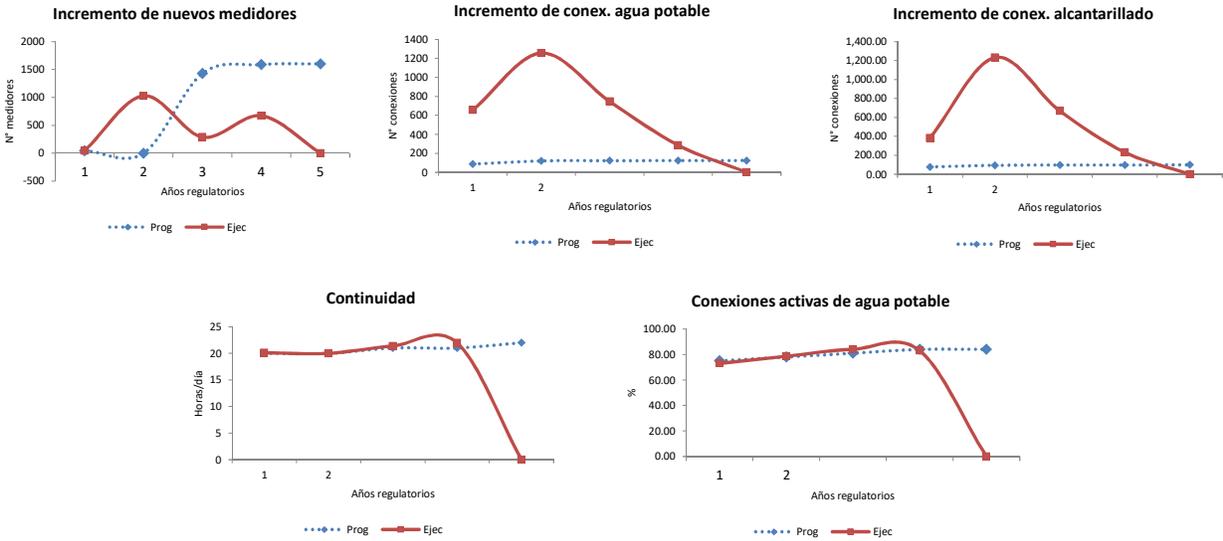

### LOCALIDAD SAN ANDRÉS

Meta nivel localidad	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec*	Prog	Ejec
Incremento de conex. agua potable	Nº	19	109	27	119	27	31	28	45	29	0	130	304
Incremento de conex. alcantarillado	Nº	21	103	25	41	26	22	28	40	29	0	129	206
Incremento de nuevos medidores	Nº	15	17	4	19	4	9	1038	727	1100	0	2161	772
Incremento de medidores repuestos y reemplazados	Nº	0	0	23	17	0	2	0	0	0	0	23	19
Continuidad	Horas/día	14	18.6	14	21.35	15	19.89	15	15.04	16	0	16.00	0.00
Presión Mínima Promedio	mca	3	3.8	3	4.79	3	5.43	4	8.39	5	0	5.00	0.00
Conexiones activas de agua potable	%	74.00	75.2	77.00	77.0	79.00	79.2	81.00	81.9	82.00	0	82.00	0.00

\*Informe inicial

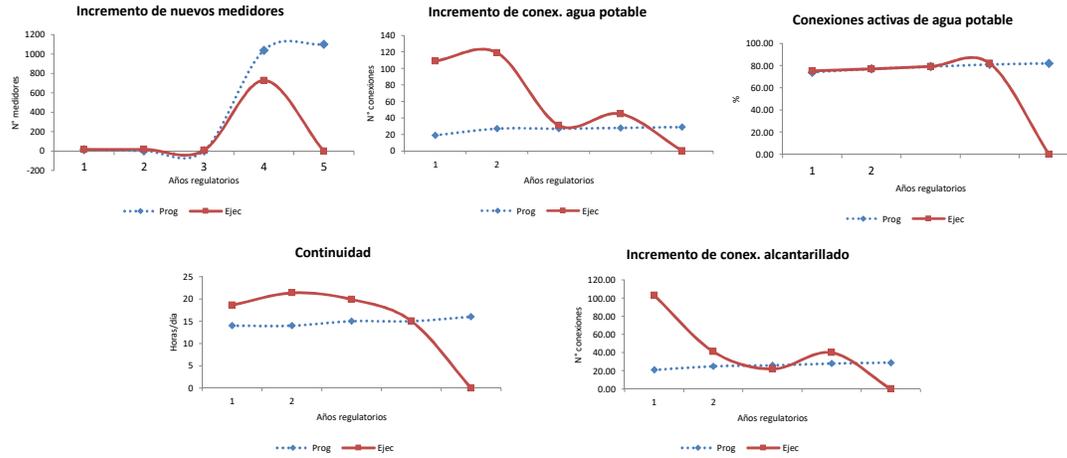


### LOCALIDAD TUPAC AMARU INCA


Meta nivel localidad	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec*	Prog	Ejec
Incremento de conex. agua potable	Nº	27	111	46	0	48	23	47	57	48	0	216	191
Incremento de conex. alcantarillado	Nº	18	131	29	0	29	34	30	48	31	0	137	213
Incremento de medidores repuestos y reemplazados	Nº	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Continuidad	Horas/día	2	5.7	2	8.46	2	9	2	8.81	2	0	2.00	0.00
Presión Mínima Promedio	mca	7	7.5	7	7.77	7	7.36	7	10	7	0	7.00	0.00
Conexiones activas de agua potable	%	74.00	72.7	78.00	77.93	82.00	83.60	86.00	89.20	86.00	0	86.00	0.00

\*Informe inicial


**Incremento de nuevos medidores repuestos y reemplazados**

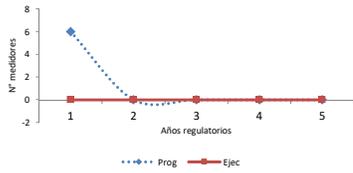


**Incremento de conex. agua potable**

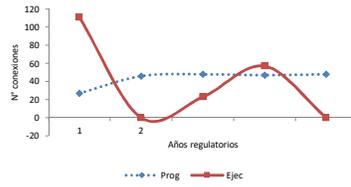

**Conexiones activas de agua potable**

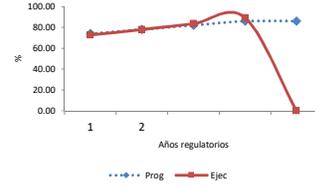

**Continuidad**

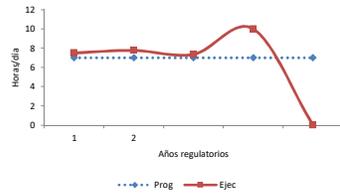

**Incremento de conex. alcantarillado**

