

Evolución del cumplimiento de metas de gestión

EMAPA HUANCVELICA


Localidades administradas:
Resolución de aprobación de
estructuras tarifarias,
fórmulas tarifarias y metas de
gestión:

Huancavelica

024-2013-SUNASS-CD del 15/08/2013

Meta nivel EPS	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec*	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento de conx. agua potable	Nº	14	136	13	122	13	0	13		13		66	258
Incremento de conx. Alcantarillado	Nº	12	152	12	118	12	0	12		12		60	270
Incremento de nuevos medidores	Nº	8	116	10	289	10	85	10		11		49	490
Renovación de medidores de consumo de agua	Nº	1078	1121	1078	95	1078	1095	1078		1078		5390	2311
Agua no facturada	%	54.00	48.00	53.00	47.00	53.00	0.00	52.00		50.00		50.00	0.00
Continuidad promedio	horas/día	21	21	21	21	21	22.08	21		21		21	22.08
Presión mínima promedio	mca	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00	10.00
Relación de trabajo	%	96.00	96.00	95.00	106.38	95.00	121.17	94.00		93.00		93.00	121.17
Conexiones activas de agua potable	%	91.00	91.00	91.00	91.45	91.00	0.00	91.00		91.00		91.00	0.00
ICG	%		100.00		84.05		71.43						

*Informe Inicial

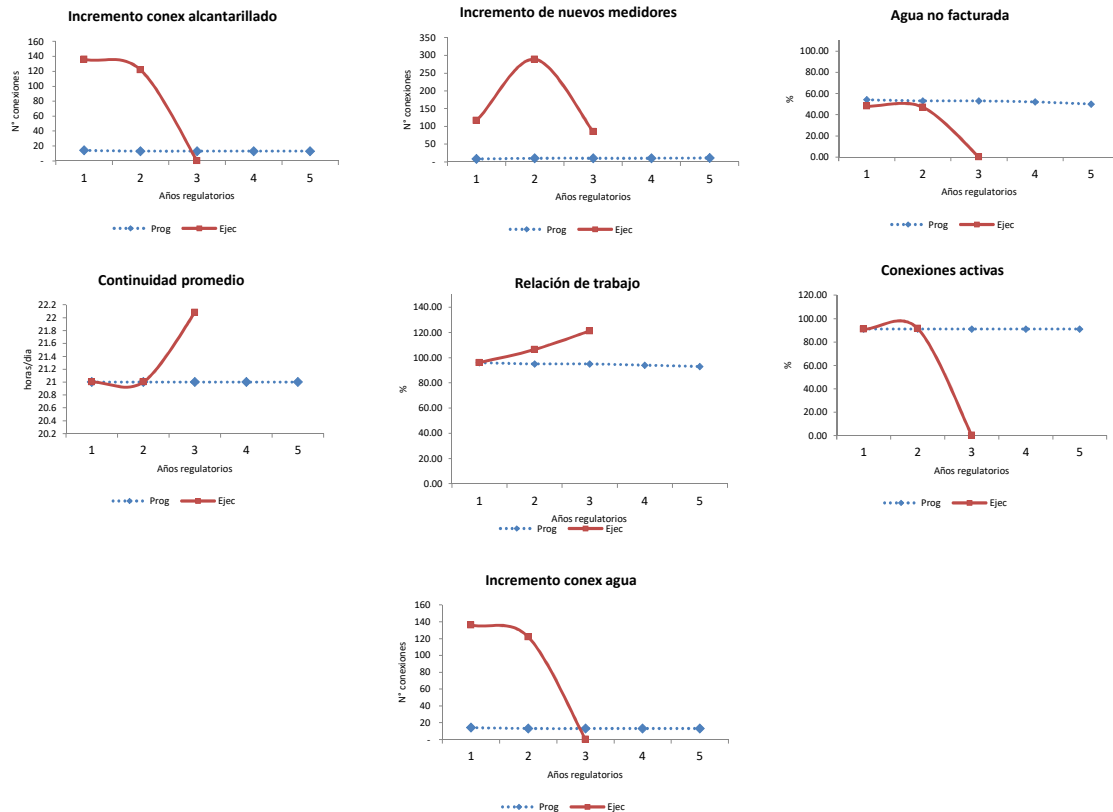

Aplicación de incrementos tarifarios programados

	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Agua	25.50	25.50	60.40	60.40	-	-	-	-	-	-
Alcantarillado	10.00	10.00	48.50	48.50	-	-	-	-	-	-

