

Evolución del cumplimiento de metas de gestión

SEDAHUANUCO S.A.



Localidades administradas:


Huánuco, Tingo María, Aucayacu

Resolución de aprobación de estructuras tarifarias, fórmulas tarifarias y metas de gestión:


014-2016-SUNASS-CD del 21/07/2016

Meta nivel EPS	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Continuidad	horas/día	Por localidad											
Presión mínima	m.c.a.	10	8.40	10		10		10		10		10	8.40
Presión máxima	m.c.a.	50	41.49	50		50		50		50		50	41.49
Conexiones activas de agua potable	%	92.00	92.40	92.00		92.00		92.00		92.00		92.00	92.40
ICG	%	95.66											


Presión mínima

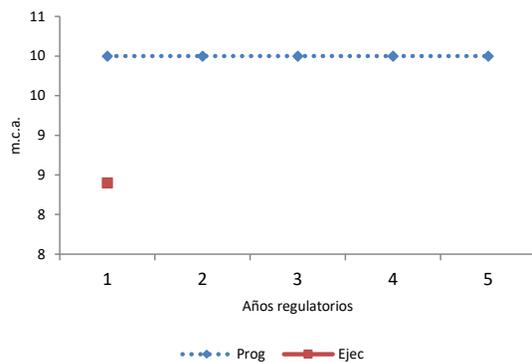

Presión máxima

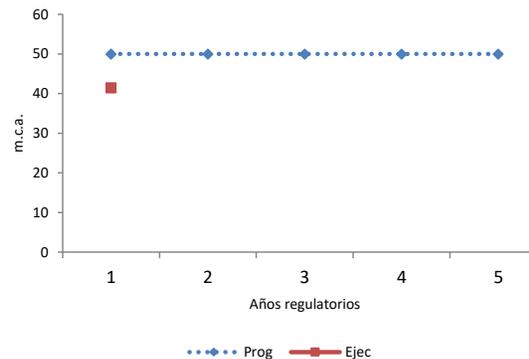


Conexiones activas de agua potable

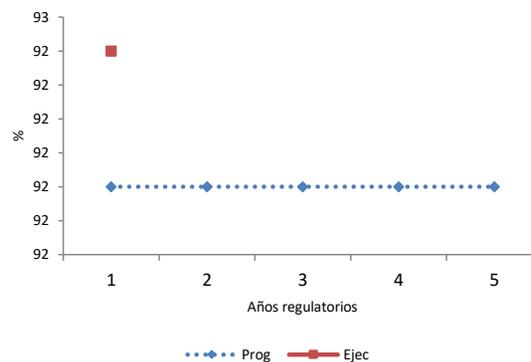


LOCALIDAD HUÁNUCO

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec								
Continuidad	horas/día	24	24	24		24		24		24		24	24

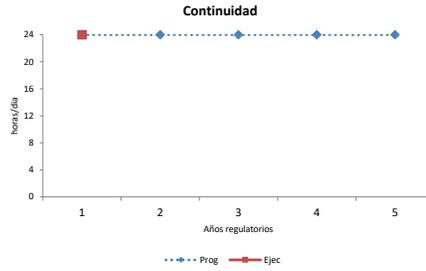

LOCALIDAD TINGO MARÍA

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Continuidad	horas/día	21	19.49	21		21		21		21		21	19.49

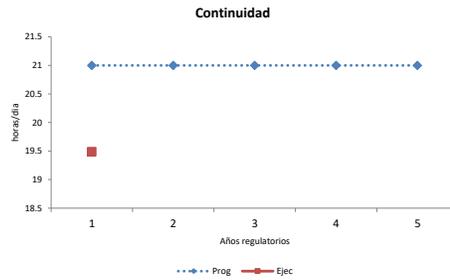

LOCALIDAD AUCAYACU

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec								
Continuidad	horas/día	24	24	24		24		24		24		24	24

