

## Evolución del cumplimiento de metas de gestión






### SEDAHUANUCO S.A.

Localidades administradas: Huánuco, Tingo María, Aucayacu

Resolución de aprobación de estructuras tarifarias, fórmulas tarifarias y metas de gestión:



064-2008-SUNASS-CD del 02/09/2008

Meta nivel EPS	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento conex agua	Nº	808	1201	904	1357	1232	1414	1579	1364	1552	1069	6,075	6,405
Incremento conex alcantarillado	Nº	802	1099	867	886	947	1106	1528	1220	1841	1041	5,985	5,352
Micromedición	%	64.00	66.27	72.00	85.00	78.00	86.46	82.00	91.00	83.00	91.00	83.00	91.00
Agua no facturada	%	52.00	49.25	50.00	46.00	46.00	45.00	45.00	36.00	42.00	40.00	42.00	36.00
Continuidad	horas/día	Por localidad											
Presión mínima	mca	10	9.64	10	12	10	16	10	10	10	10	10	10
Presión máxima	mca	50	50	50	44	50	38	50	50	50	50	50	50
Relación de trabajo	%	80.00	67.78	78.00	73.00	75.00	74.55	72.00	70.50	69.00	55.40	69.00	70.50
Tratamiento de aguas servidas	%	Por localidad											
Conexiones activas de agua potable	%	91.00	92.12	91.00	91.00	92.00	92.00	92.00	92.00	93.00	93.00	93.00	92.00
ICG	%	89.26		100.00		91.00		90.00		67.00			

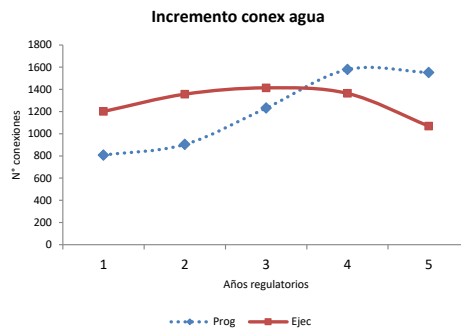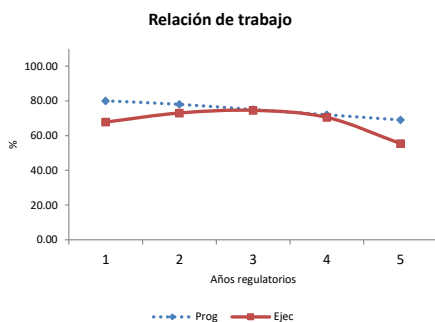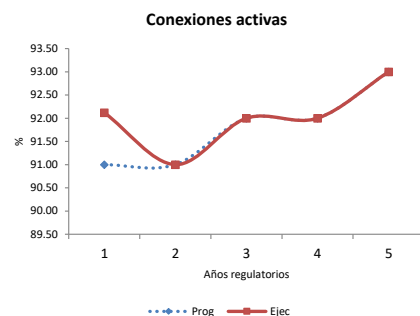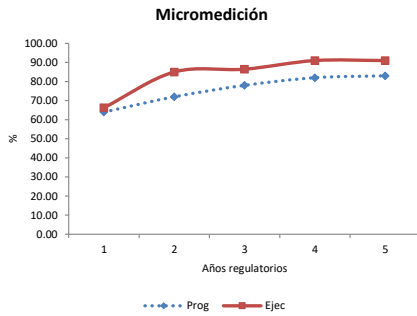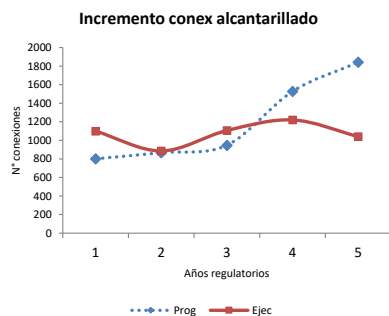



### INCREMENTO TARIFARIO

	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Agua	-	-	8.00	7.14	-	-	7.50	6.80	-	-
Alcantarillado	-	-	8.00	7.14	-	-	7.30	6.60	-	-

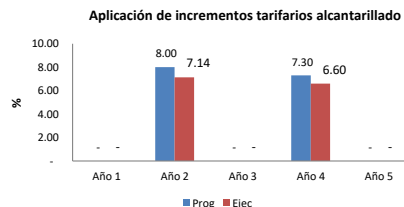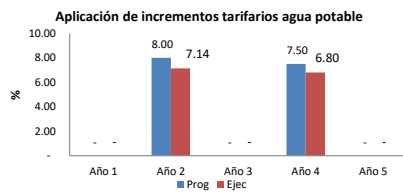



### LOCALIDAD HUÁNUCO

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento conex agua	Nº	587	853	613	937	931	757	1266	1033	1147	682	4544	4262
Incremento conex alcantarillado	Nº	550	845	599	598	613	747	1183	834	1345	594	4290	3618
Continuidad	horas/día	24	21.78	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Tratamiento de aguas servidas	%	0	-	0	-	2	0.179	41	0.061	41	0.221	41	0.221

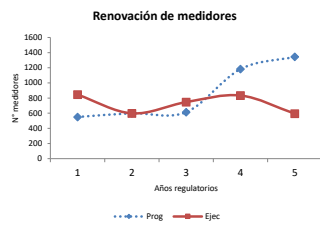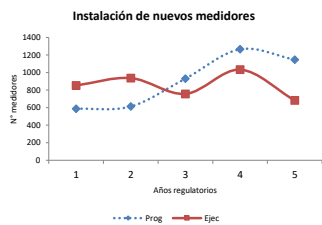

### LOCALIDAD TINGO MARÍA

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento anual conex agua	Nº	161	266	215	340	221	561	227	181	276	266	1100	1614
Incremento anual conex alcant	Nº	174	175	190	205	237	242	244	249	337	319	1182	1190
Continuidad	horas/día	19	16.68	20	24	21	23	21	21	21	-	21	-

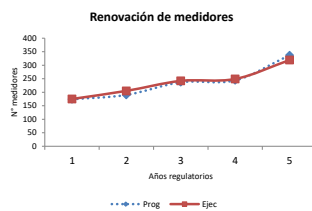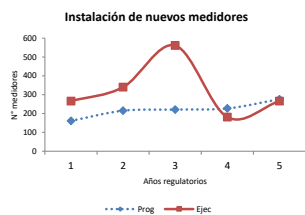

### LOCALIDAD AUCAYACU

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento anual conex agua	Nº	59	82	76	80	81	96	86	150	129	121	431	529
Incremento anual conex alcant	Nº	78	79	78	83	98	117	101	137	159	128	514	544
Continuidad	horas/día	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

