

Evolución del cumplimiento de metas de gestión

EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.


Localidades administradas:

Tarma

Resolución de aprobación de estructuras tarifarias, fórmulas tarifarias y metas de gestión:


025-2008-SUNASS-CD del 30/04/2008
031-2008-SUNASS-CD del 25/05/2008 (rectificación estructura tarifaria)
029-2012-SUNASS-CD del 26/06/2012 (separación metas)

Meta nivel EPS	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento anual conex agua	Nº	354	285	607	301	229	194	50	233	50	241	1,290	1,254
Incremento anual conex alcant	Nº	165	255	265	282	360	338	15	228	45	180	850	1,283
Micromedición	%	29.0	28.0	36.0	29.7	64.0	32.6	28.0	32.3	28.0	32.7	185	155
Agua no facturada	%	56.00	58.57	53.00	56.60	46.00	51.80	Separación de metas					
Continuidad	horas/día	23.00	23.10	24.00	23.72	24.00	22.90						
Presión mínima	mca	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						
Presión máxima		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00						
Relación de trabajo	%	70.00	71.00	65.00	85.00	60.00	98.60						
Conexiones activas agua potable	%	83.00	87.00	92.00	88.50	93.00	86.40						
Actualización catastro agua y alcantarillado	%	40.00	40.00	60.00	60.00	70.00	71.00						
ICG	%	88.3		65.3		61.69		100		100			

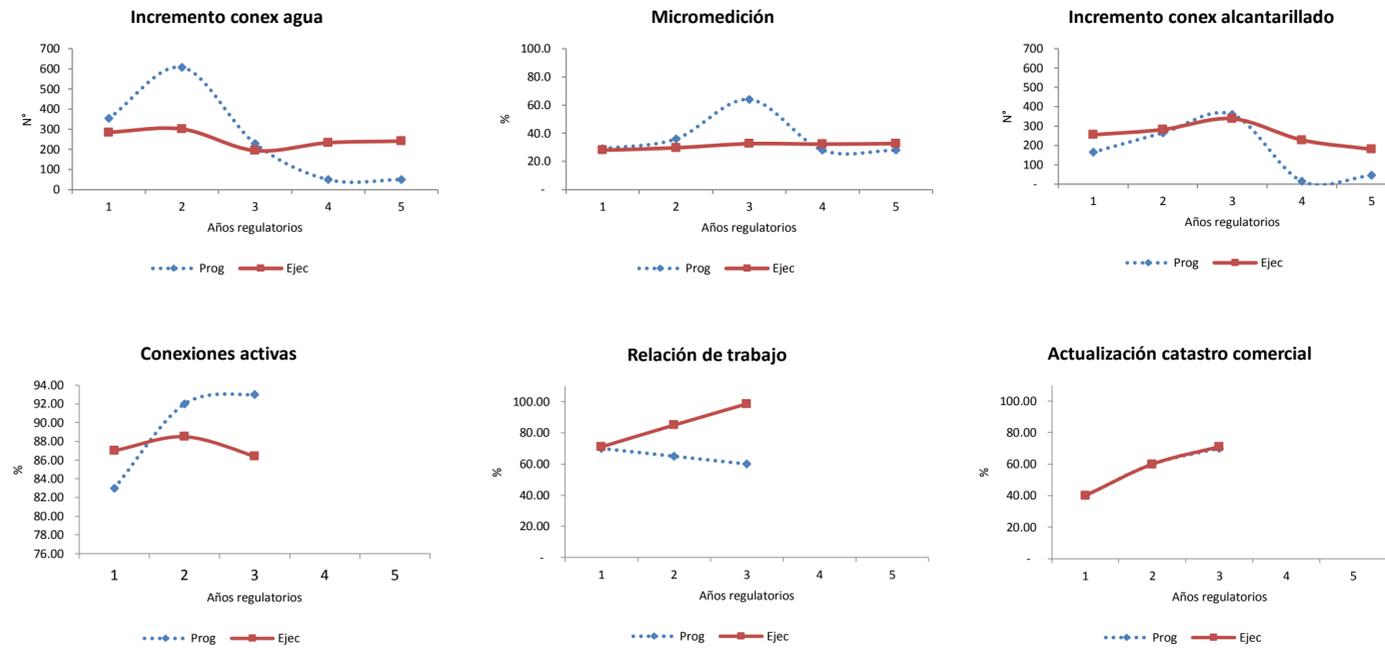

Aplicación de incrementos tarifarios programados


	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Agua	-	-	12.00	10.60	16.10	-	-	-	-	-
Alcantarillado	-	-	12.00	10.60	15.30	-	-	-	-	-

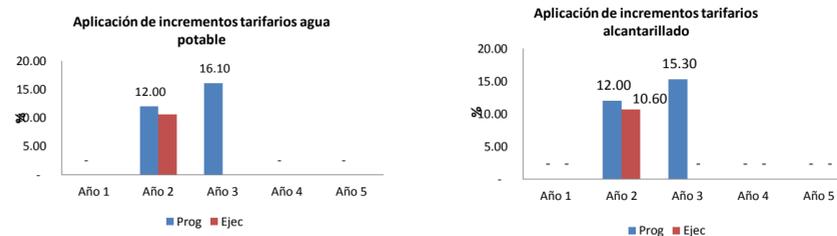

INCREMENTO TARIFARIO

	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Agua	-	-	12.00	10.60	16.10	-	-	-	-	-
Alcantarillado	-	-	12.00	10.60	15.30	-	-	-	-	-

Aplicación de incrementos tarifarios agua potable

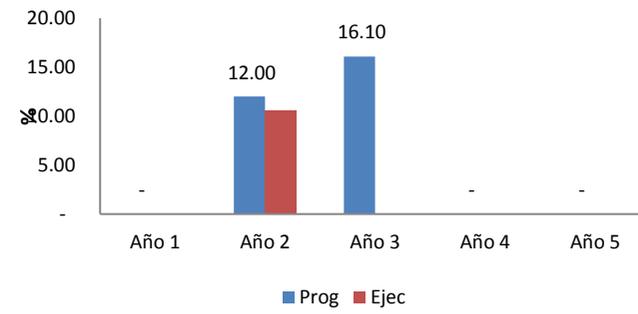

Aplicación de incrementos tarifarios alcantarillado

