

Evolución del cumplimiento de metas de gestión

EPS NOR PUNO

Localidades administradas:


Azángaro y Huancané

Resolución de aprobación de estructuras tarifarias, fórmulas tarifarias y metas de gestión:

025-2014-SUNASS-CD del 23/09/2014



Meta nivel EPS	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Instalación de Nuevos Medidores (por localidad)	Nº	ICI	0	ICI	0	ICI		ICI		ICI			
Reposición de Medidores (por localidad)	Nº	ICI	0	ICI	0	ICI		ICI		ICI			
Renovación de medidores (solo para Huancané)	Nº	67	0	0	0	84		168		168		487	0
Continuidad (por localidad)	horas/día	ICI	32.03	ICI	100	ICI		ICI		ICI			
Presión mínima promedio (por localidad)	mca	ICI	100	ICI	0	ICI		ICI		ICI			
Agua no facturada (solo para Azángaro)	%	-	0	-	0	-		-		ICI			
Relación de trabajo	%	87	83.32	71	-	67		68		60		60.00	-
Conexiones activas de agua potable (por localidad)	Nº	ICI	0	ICI	0	ICI		ICI		ICI			
ICG	%	33.15		16.67									

Relación de trabajo

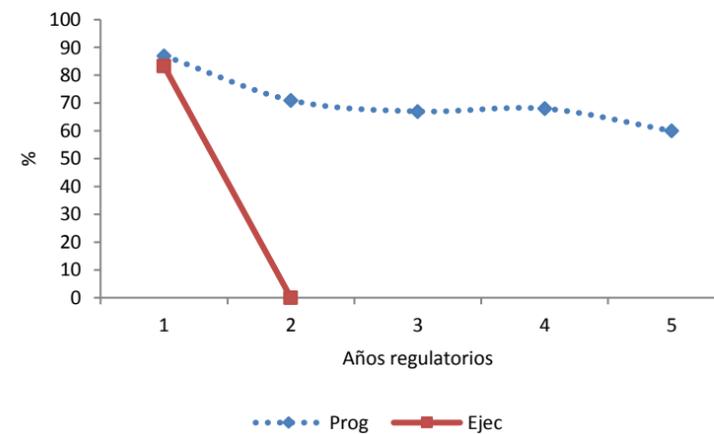

INCREMENTO TARIFARIO - Huancané


	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec								
Agua	-		-		26.00	4.33	34.00		34.00	
Alcantarillado	-		-		26.00	4.33	34.00		34.00	

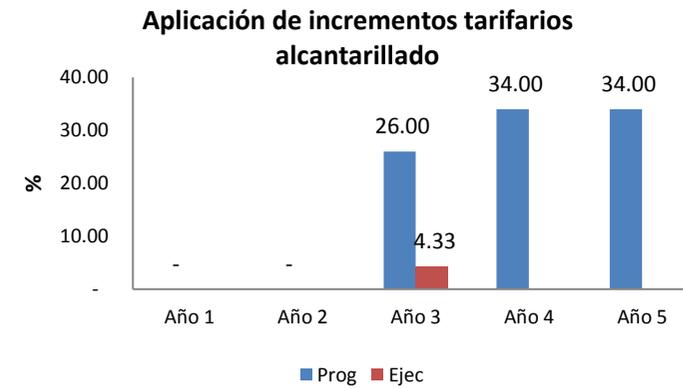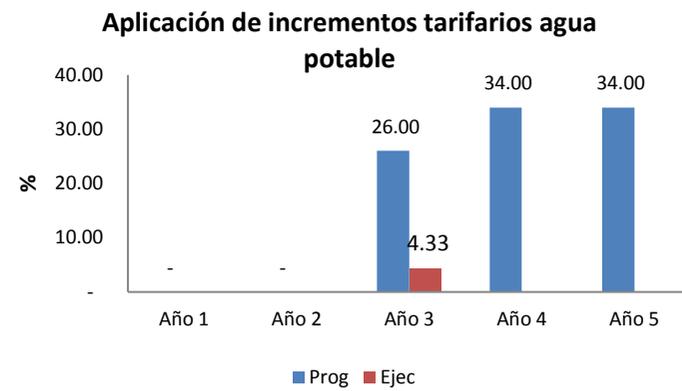


INCREMENTO TARIFARIO - Azángaro

INCREMENTO TARIFARIO - Azángaro										
	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Agua	26.00	26.00	34.40	11.40	34.40	8.90	-		-	
Alcantarillado	26.00	26.00	34.40	11.40	34.40	8.90	-		-	

Aplicación de incrementos tarifarios agua potable

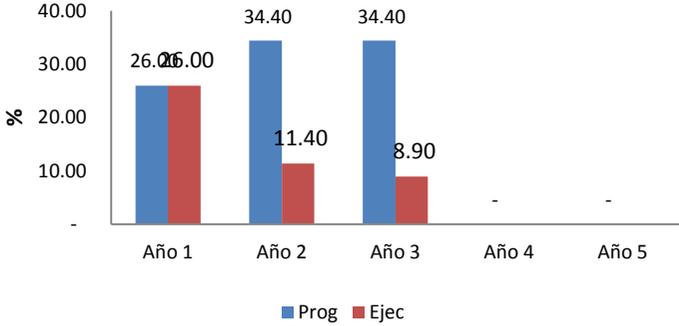


Aplicación de incrementos tarifarios alcantarillado

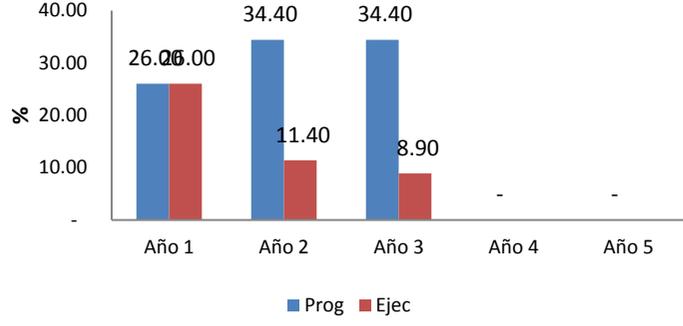


LOCALIDAD AZÁNGARO

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Instalación de Nuevos Medidores	N°	296	0	296	0	296		296		296		1480	0
Reposición de Medidores	N°	48	0	48	0	48		48		51		243	0
Continuidad	horas/día	16	14.46	16	16	16		18		20		20	16
Presión mínima promedio	mca	8	10	8	0	8		9		10		10	0
Agua no facturada	%	-	0	-	0	-		-		ANF		ANF	0
Conexiones activas de agua potable	%	86	76.37	86	0	87		88		88		88	0

Instalación de nuevos medidores

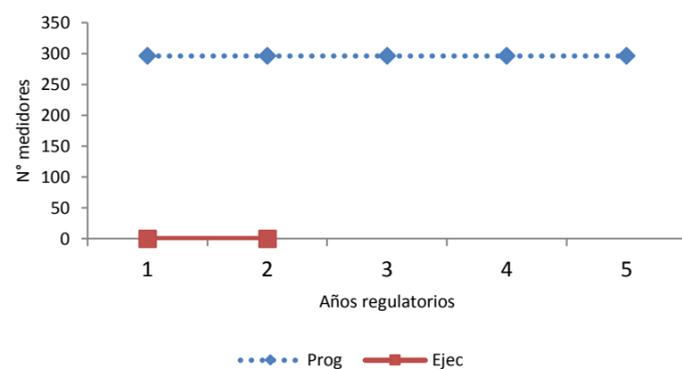

Reposición de Medidores

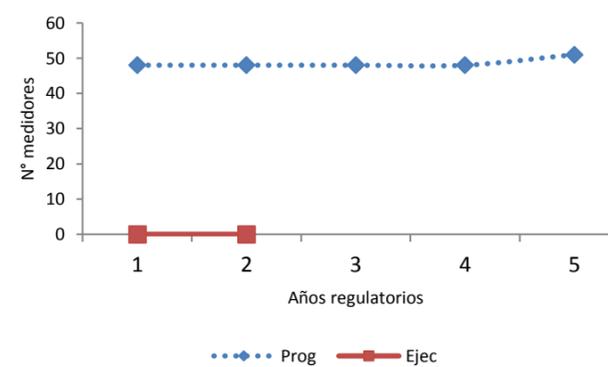


LOCALIDAD HUANCANÉ

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Instalación de Nuevos Medidores	Nº	1554	0	96	0	96		96		117		1959	0
Renovación de Medidores	Nº	67	0	-	0	84		168		168		487	0
Reposición de Medidores (3/)	Nº	115	0	-	0	-		-		-		115	0
Continuidad	horas/día	3	3.83	3	4	6		8		8		8	0
Presión mínima promedio	mca	8	8.04	8	0	8		9		10		10	0
Conexiones activas de agua potable	%	81	72.44	82	0	83		84		85		85	0

3/ Adquiridos mediante proyecto donado

Instalación de nuevos medidores

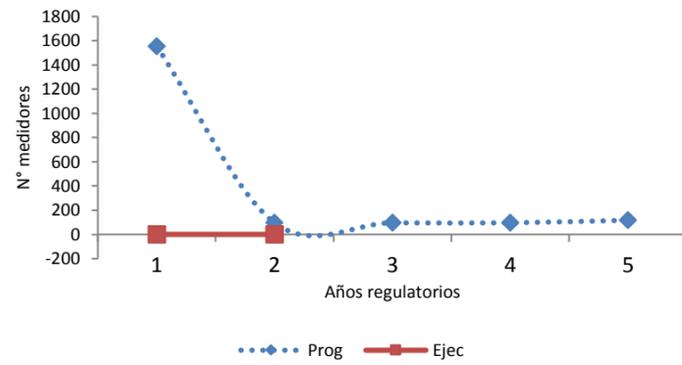

Reposición de Medidores

