




Evolución del cumplimiento de metas de gestión

MANTARO

Localidades administradas: Jauja, Chupaca y Concepción



Resolución de aprobación de estructuras tarifarias, fórmulas tarifarias y metas de gestión: 033-2012-SUNASS-CD del 12/07/2012

Meta nivel EPS	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento anual de nuevas conexiones de agua potable	#	240	475	304	460	251	590	315	537	261		1371	2062
Incremento anual de nuevas conexiones de alcantarillado	#	194	379	223	373	198	464	246	413	216		1077	1629
Incremento anual de nuevos medidores	#	72	124	185	147	194	203	207	218	248		906	692
Agua no facturada	%	Por localidad											
Continuidad promedio	horas/día	Por localidad											
Presión mínima promedio	mca	Por localidad											
Relacion de trabajo	%	91.00	82.00	88.00	83.64	84.00	79.80	83.00	82.33	81.00		81.00	82.33
Conexiones activas agua potable	%	Por localidad											
Actualización de catastro comercial agua potable y alcantarillado	%	-	-	-	-	40.00	35.00	60.00	95.05	85.00		85.00	95.05
Actualización de catastro técnico agua potable y alcantarillado	%	-	-	-	-	40.00	37.50	60.00	71.23	85.00		85.00	71.23
ICG	%	100.00		100.00		91.35		99.46					

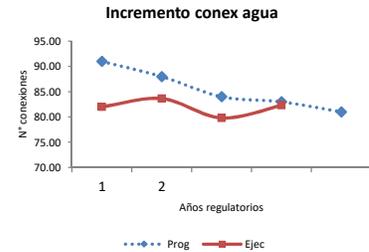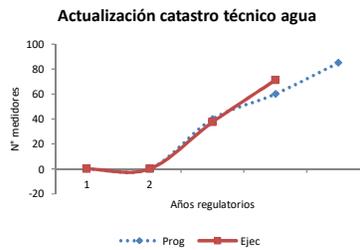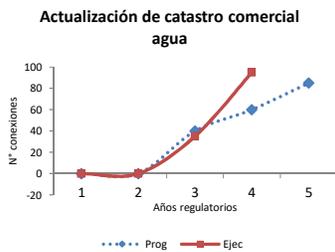

INCREMENTO TARIFARIO



	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec								
Agua	6.50	6.50	-	-	2.30	2.30	-	-	-	-
Alcantar	6.50	6.50	-	-	2.50	2.50	-	-	-	-

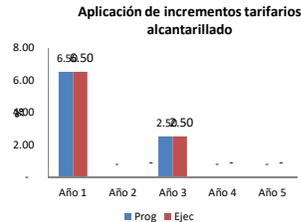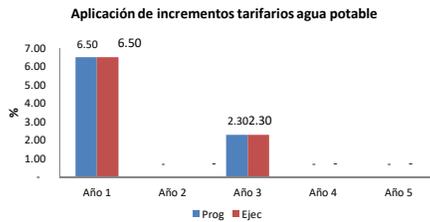

LOCALIDAD JAUJA

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento conex. domic. de agua potable	#	60	174	99	172	62	217	101	210	63		385	773
Incremento conex. domic. de alcantarillado	#	55	146	94	201	56	224	96	182	58		359	753
Incremento anual de nuevos medidores	#	20	22	82	92	87	94	102	110	90		381	318
Agua no facturada	%	ANF	(1)	49.67	49.67	48.67	52	48.67	47.7	47.67		47.67	47.7
Continuidad promedio	horas/día	C	(1)	20.57	20.57	20.57	21.64	21.57	21.58	21.57		21.57	21.58
Presión mínima promedio	mca	P	(1)	9.6	9.6	9.6	13.6	10.6	12.98	10.6		10.60	12.98
Conexiones activas agua potable	%	87.00	0.88	89.00	89.12	91.00	91.04	93.00	92.00	95.00		95.00	92
Actualización de catastro comercial agua potable y alcantarillado	%	-	-	-	-	40.00	35.00	60.00	53.09	85.00		85.00	53.09
Actualización de catastro técnico agua potable y alcantarillado	%	-	-	-	-	40.00	37.50	60.00	62.28	85.00		85.00	62.28



(1) Valor no determinado por falta de condiciones técnicas, en informe final se solicitó imponer medidas correctivas, Resolución N° 074-2014-SUNASS-GG del 26/08/2014.

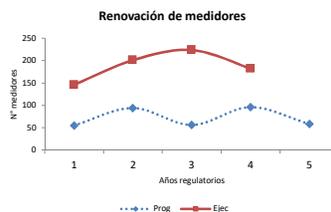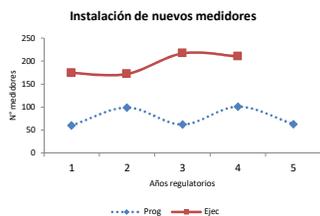

LOCALIDAD CHUPACA

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento conex. domic. de agua potable	#	116	218	119	196	122	237	125	224	129		611	875
Incremento conex. domic. de alcantarillado	#	90	128	67	110	70	147	73	116	75		375	501
Incremento anual de nuevos medidores	#	50	100	100	50	100	101	100	100	150		500	351
Agua no facturada	%	ANF	(1)	50.93	50.93	49.93	49	49.93	42.1	49.93		49.93	42.1
Continuidad promedio	horas/día	C	(1)	18.87	18.87	18.87	18.96	18.87	19.37	18.87		18.87	19.37
Presión mínima promedio	mca	P	(1)	8.8	8.8	8.8	10.76	8.8	13.49	9.8		9.80	13.49
Conexiones activas agua potable	%		81.00	0.86	83.00	86.81	86.00	86.43	88.00	88.13		87.00	88.13
Actualización de catastro comercial agua potable y alcantarillado	%	-	-	-	-	40.00	35.00	60.00	67.79	85.00		85.00	67.79
Actualización de catastro técnico agua potable y alcantarillado	%	-	-	-	-	40.00	37.50	60.00	87.91	85.00		85.00	87.91

(1) Valor no determinado por falta de condiciones técnicas, en informe final se solicitó imponer medidas correctivas, Resolución N° 074-2014-SUNASS-GG del 26/08/2014.

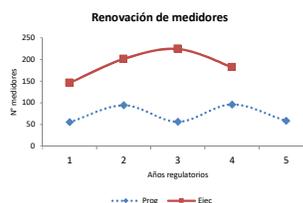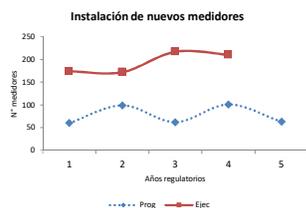

LOCALIDAD CONCEPCIÓN

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec								
Incremento conex. domic. de agua potable	#	64	83	86	92	67	136	89	103	69		375	414
Incremento conex. domic. de alcantarillado	#	49	105	62	62	72	93	77	115	83		343	375
Incremento anual de nuevos medidores	#	2	2	3	5	7	8	5	8	8		25	23
Agua no facturada	%	ANF	(1)	61.57	61.57	60.57	69.5	60.57	59.8	60.57		60.57	59.8
Continuidad promedio	horas/día	C	(1)	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	23.61		23.61	22.4
Presión mínima promedio	mca	P	(1)	9.9	9.9	9.9	10.94	9.9	11.33	10.9		10.90	11.33
Conexiones activas agua potable	%		83.00	0.83	86.00	86.25	88.00	88.03	89.00	88.93	90.00	90.00	88.93
Actualización de catastro comercial agua potable y alcantarillado	%	-	-	-	-	40.00	35.00	60.00	64.85	85.00		85.00	64.85
Actualización de catastro técnico agua potable y alcantarillado	%	-	-	-	-	40.00	37.50	60.00	63.48	85.00		85.00	63.48

(1) Valor no determinado por falta de condiciones técnicas, en informe final se solicitó imponer medidas correctivas, Resolución N° 074-2014-SUNASS-GG del 26/08/2014.

