

Evolución del cumplimiento de metas de gestión

EMUSAP ABANCAY

Localidades administradas:


Abancay

Resolución de aprobación de estructuras tarifarias, fórmulas tarifarias y metas de gestión:

015-2014-SUNASS-CD del 18/06/2014

Meta nivel localidad ABANCAY	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec*	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento conex de agua potable	Nº	253	623	259	595	266	564	273		280		1,331	1,782
Incremento conex de alcantarillado	Nº	232	412	238	387	245	349	251		257		1,223	1,148
Incremento de nuevos medidores	Nº	455	766	450	611	450	849	450		450		2,255	2,226
Rehabilitación y renovación de medidores	Nº	510	387	875	667	875	1,881	875		875		4,010	2,935
Agua no facturada	%	ANF		ANF		ANF-1		ANF-2		ANF-3		ANF-3	
Continuidad	horas/día	19	20	20	21	21	18	21		21		21	18.47
Presión mínima promedio	mca	10	30	10	30	10	32	10		10		10	32.22
Presión máxima promedio	mca	50	53.86	50	30	50	32	50		50		50	32.22
Relación de trabajo	%	75.00	69.17	76.00	70.53	68.00	61.38	68.00		68.00		68.00	61.38
Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado	%	100.00	99.23	100.00	98.94	100.00	95.74	100.00		100.00		100.00	95.74
Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado	%	97.00	96.27	98.00	79.88	99.00	88.60	100.00		100.00		100.00	88.6
ICG	%	96.66		95.14		87.27							

*Informe inicial

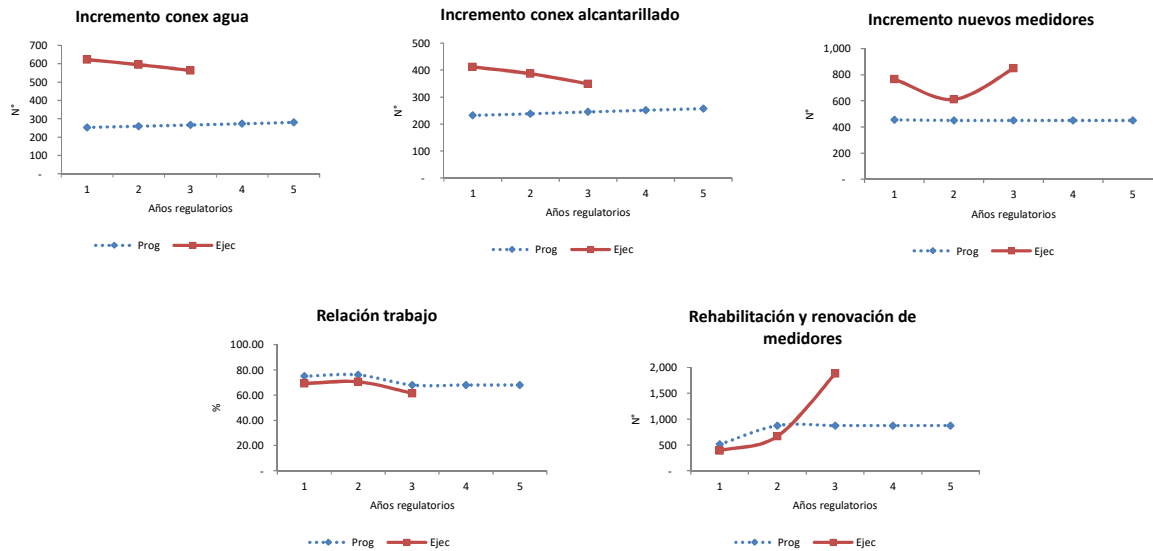

Aplicación de incrementos tarifarios programados

	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Agua	16.00	16.00	7.50		18.30		8.30		-	-
Alcantarillado	16.00	16.00	7.50		18.30		8.30		-	-

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

