

**Evolución del cumplimiento de metas de gestión**


**EMSAPUNO S.A.**

Localidades administradas: Puno, Desaguadero e Ilave (\*)

Resolución de aprobación de estructuras tarifarias, fórmulas tarifarias y metas de gestión: 022-2013-SUNASS-CD del 01/08/2013

Meta nivel EPS	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec*	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
Incremento de conex. agua potable	Nº	Por localidad												
Incremento de conex. alcantarillado	Nº	Por localidad												
Incremento de nuevos medidores	Nº	Por localidad												
Incremento de medidores repuestos y reemplazados	Nº	Por localidad												
Presión mínima	mca	Por localidad												
Presión máxima	mca	Por localidad												
Relacion de trabajo	%	76.00	-	72.00	-	66.00	-	67.00	-	67.00	-	67.00		
Continuidad	Horas/día	Por localidad												
Conexiones activas de agua potable	%	Por localidad												
ICG	%	64.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\*Informe inicial


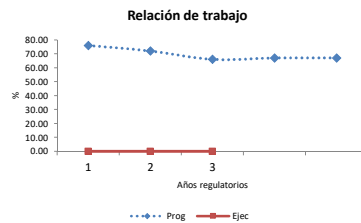


Nota: las demás metas están desagregadas a nivel localidad.  
(\*) La EPS informó en enero 2014 que ya no administra Ilave.

**Aplicación de incrementos tarifarios programados - Puno**

	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec*	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Agua	26.40	26.40	12.10	7.70	13.50	-	-	-	-	-
Alcantarillado	26.40	26.40	12.10	7.70	13.50	-	-	-	-	-



\*Informe inicial

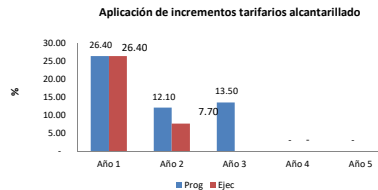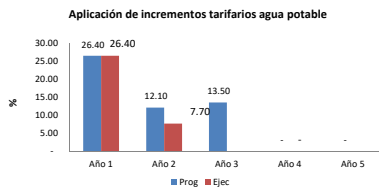

**Aplicación de incrementos tarifarios programados - Ilave**

	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec*	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Agua	26.40	26.40	-	-	13.50	-	-	-	-	-
Alcantarillado	26.40	26.40	-	-	13.50	-	-	-	-	-



\*Informe inicial

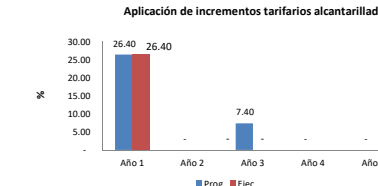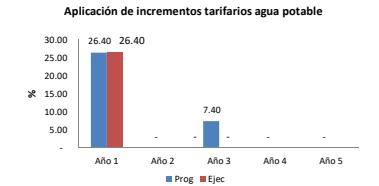

**Aplicación de incrementos tarifarios programados - Desaguadero**

	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec*	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Agua	26.40	26.40	-	-	7.40	-	-	-	-	-
Alcantarillado	26.40	26.40	-	-	7.40	-	-	-	-	-






\*Informe inicial

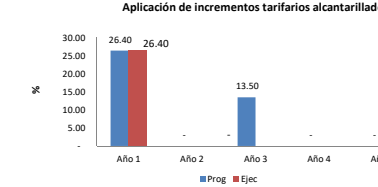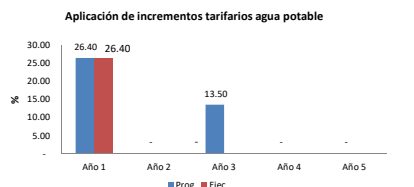

### LOCALIDAD PUNO

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec*	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento de conex. agua potable	Nº	92	46	92	0	92	0	92		92		460	46
Incremento de conex. alcantarillado	Nº	40	50	40	0	40	0	40		40		200	50
Incremento de nuevos medidores	Nº	3096	787	1588	516	3590	0	1837		1636		11747	1303
Incremento de medidores repuestos y reemplazados	Nº	3555	1700	3555	740	3555	0	3555		3555		17775	2440
Presión mínima	mca	7	6.6	8	-	9	0	9		10		10	6.6
Presión máxima	mca	70	73.7	50	-	50	0	50		50		50	73.7
Continuidad	Horas/día	10	10	11	-	12	-	13		14		14	10
Conexiones activas de agua potable	%	87.00	87.00	88.00	-	88.00	-	89.00		89.00		89.00	87.00
Actualización de catastro técnico de agua pot. y alcantarillado	%	-	-	-	-	-	-	75.00		100.00		100.00	-
Actualización de catastro comercial de agua pot. y alcantarillado	%	-	-	67.00	-	100.00	-	100.00		100.00		100.00	-
ICG	%												





\*Informe inicial

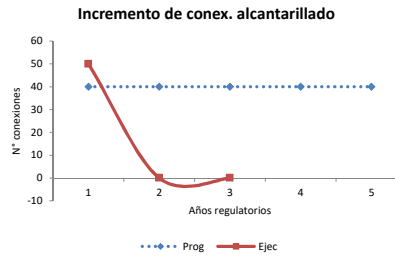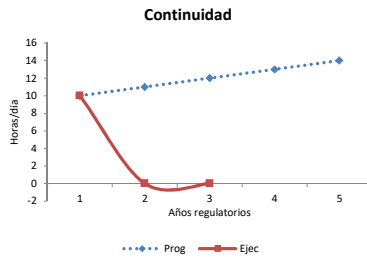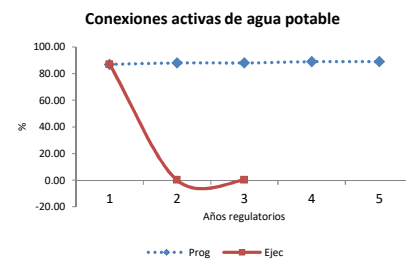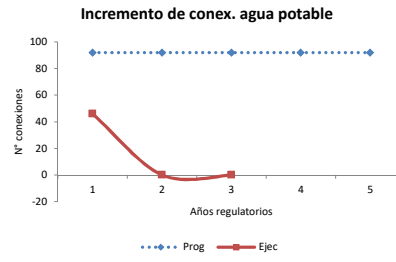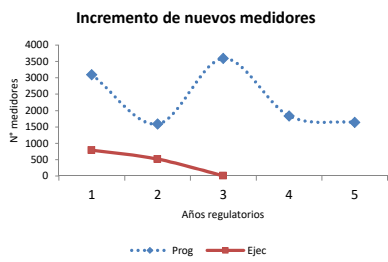

**LOCALIDAD DESAGUADERO**

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec*	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento de nuevos medidores	Nº	223	0	122	122	128	0	72		72		617	122
Incremento de medidores repuestos y reemplazados	Nº	6	0	6	0	6	0	6		6		30	0
Presión mínima	mca	6	-	7	-	7	-	8		8		8	-
Continuidad	horas/día	2	-	2	-	3	-	4		5		5	-
Conexiones activas de agua potable	%	60.00	58.00	60.00	-	61.00	-	61.00		61.00		61.00	58
Actualización de catastro técnico de agua pot. y alcantarillado	%	-	-	-	-	-	-	-		100.00		100.00	-
Actualización de catastro comercial de agua pot. y alcantarillado	%	-	-	-	-	-	-	50.00		100.00		100.00	-
ICG	%												

\*Informe inicial

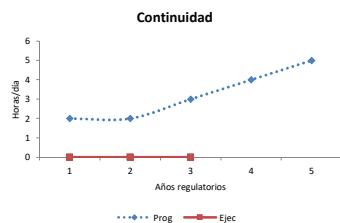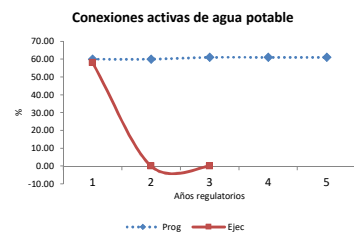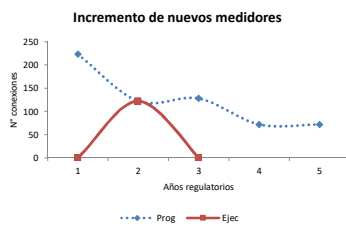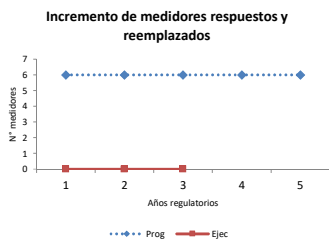

### LOCALIDAD ILAVE (\*)

Meta nivel LOCALIDAD	Unidad	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5		Total quinquenio	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec**	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
Incremento de conx. agua potable	Nº	27	-	27	-	27	-	27	-	27	-	135	-
Incremento de conx. alcantarillado	Nº	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	50	-
Incremento anual de nuevos medidores	Nº	1235	-	730	-	1241	-	480	-	1180	-	4866	-
Incremento de medidores repuestos y reemplazados	Nº	210	-	210	-	210	-	210	-	210	-	1050	-
Presión mínima	mca	2	-	3	-	4	-	6	-	7	-	7	-
Continuidad	horas/día	8	-	9	-	10	-	11	-	11	-	11	-
Conexiones activas de agua potable	%	69.00	-	70.00	-	71.00	-	71.00	-	77.00	-	77.00	-
Actualización de catastro técnico de agua pot. y alcantarillado	%	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
Actualización de catastro comercial de agua pot. y alcantarillado	%	-	-	-	-	50.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-
ICG	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* La EPS ya no administra la localidad de Ilave  
\*Informe inicial

